

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Сухие градирни
и воздушно-конденсационные установки*
- *Использование углей для совместного сжигания
с эстонскими сланцами*
- *Тенденции развития промышленно освоенных
технологий возобновляемой энергетики*


3

2016

ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»

Дорогие читатели!

Приглашаем вас посетить обновленный сайт журнала «Теплоэнергетика»,
находящийся, как и прежде, по адресу: www.tepen.ru

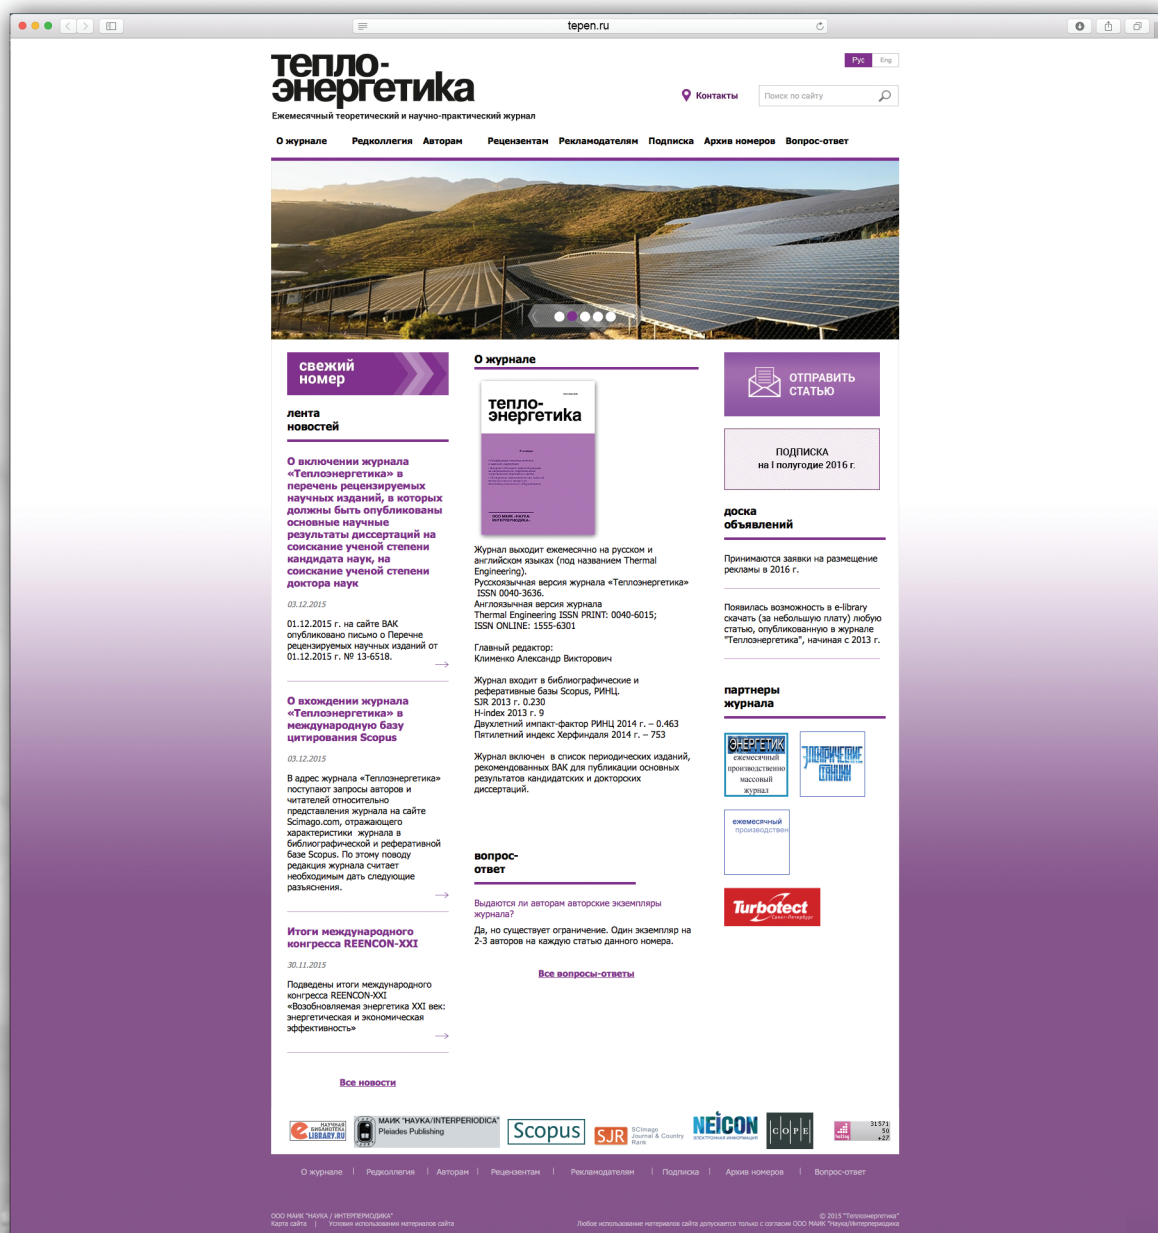

Сайт разработан в рамках выполнения Программы развития журнала на 2014–2016 г., реализуемой журналом как победителем конкурса на предоставление государственной поддержки отечественным научным журналам.

КЭР-ИНЖИНИРИНГ группа компаний



КЭР
КОМПЛЕКСНОЕ
ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ

Комплексное проектирование
в энергетике и промышленности

Комплексная автоматизация производства

Энерготехнологический аудит предприятий

Экспертиза промышленной безопасности,
диагностика и испытания

Пуско-наладка, режимная наладка,
сервисное обслуживание, ремонт энерго-
и теплотехнического оборудования, КИПиА, ОПС и др.

Производство: программно-технических комплексов,
шкафов управления, преобразователей частоты, датчиков
давления, насосных станций, технологических карт,
информационных знаков и плакатов по охране труда и др.

Повышение квалификации специалистов в области
тепловой автоматики энергопредприятий



«КЭР-Инжиниринг», группа компаний
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 83
тел.: +7 (843) 557-62-05
факс: +7 (843) 557-62-07
kereng@ker-eng.com

www.ker-eng.com

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2016

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

- Сухие градирни и воздушно-конденсационные установки (обзор)
О. О. Мильман, П. А. Ананьев 3
- Развитие и совершенствование систем эксплуатационной диагностики
производства ОАО НПО ЦКТИ для турбоагрегатов ТЭС и АЭС
И. А. Ковалев, В. Г. Раковский, Н. Ю. Исаков, А. В. Сандовский 15
- Перспективные решения по оборудованию системы регенерации ТЭС и АЭС,
снижающие вероятность попадания воды в турбину и разгона ротора
обратным потоком пара
*Н. Н. Трифонов, Ф. А. Святкин, Т. Г. Синцова, М. Г. Уханова,
С. Б. Есин, Е. К. Николаенкова, А. Ю. Юрченко, Е. Б. Григорьева* 21
- Методика оптимизации минимальных температурных напоров
в подогревателях системы регенерации паротурбинной установки
А. С. Шамароков, В. М. Зорин, Фам Куанг Дай 25
-

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

- Использование углей для совместного сжигания с эстонскими сланцами
П. В. Росляков, М. Н. Зайченко, Д. А. Мельников, В. А. Верещетин, Raivo Attikas 34
-

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

- Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики:
проблема ресурсных ограничений
Р. М. Нижегородцев, С. В. Ратнер 43
- Оценка дальности распространения следа и уровня его пульсаций
за роторами ветрогенераторов
И. В. Наумов, Р. Ф. Миккельсен, В. Л. Окулов 54
-

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

- Лабораторное моделирование теплообмена жидкостей с числами $Pr > 1$.
Температурное поле
И. А. Беляев, О. Д. Захарова, Т. Е. Краснощёкова, В. Г. Свиридов, Л. А. Сукомел 61
-

Теплофикация и тепловые сети

- Математическая модель для расчета теплогидравлических режимов
тепловых пунктов теплоснабжающих систем
З. И. Шалагинова 69
-

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СУХИЕ ГРАДИРНИ И ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ (ОБЗОР)¹

© 2016 г. О. О. Мильман, П. А. Ананьев

*Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43
e-mail: turbocon@kaluga.ru*

Приведены факторы, влияющие на рост дефицита пресной воды. Рассмотрены состояние и динамика мирового рынка систем сухого охлаждения на электростанциях, отмечено существенное повышение максимальной мощности и количества установок воздушного охлаждения, введенных в строй в мире в последние годы. Перечислены основные причины, способствующие выбору разработчиками систем сухого охлаждения, в частности независимость местоположения тепловой электростанции от источников водоснабжения. Рассмотрены основные схемы отвода тепла от паровых турбин с использованием воздушного охлаждения, и проведено их сопоставление по тепловой эффективности, оценено изменение трех важных параметров: площади поверхности теплообмена, подачи конденсатного насоса и потерь давления отработавшего пара в паропроводе. Показано, что наиболее эффективной является схема с прямой конденсацией пара в теплообменных трубах, однако и другие схемы имеют определенные достоинства. Еще больше могут повысить эффективность систем воздушного охлаждения гибридные системы: сочетание сухого и мокрого охлаждения. Продемонстрированы основные применяемые конструктивные решения: компоновки теплообменных модулей, типы вентиляторов. Описана конструкция оптимальной для монтажа системы охлаждения теплообменных модулей полной заводской готовности. Представлены различные виды оребрения теплообменных труб, позволяющие учитывать особенности работы систем охлаждения. Приведено сравнение коэффициентов теплопередачи установок разных производителей и перечислены основные причины его снижения. При использовании испарительного охлаждения воздуха удается повысить эффективность работы установок воздушного охлаждения. Описаны факторы, влияющие на безотказность работы сухих градирен (СГ) и воздушно-конденсационных установок (ВКУ), и предложены пути их устранения. Воздействие ветра с высокими скоростями снижает эффективность систем охлаждения и создает предпосылки к разработке устройств полезного использования энергии ветра. Отмечено, что общемировые тенденции оказывают заметное влияние на внедрение в России сухих градирен, при этом на некоторых ТЭС применена схема с поверхностными конденсаторами. Указаны причины, по которым эти системы в настоящее время являются менее эффективными, чем прямая конденсация пара в воздушных конденсаторах. Показано, что в некоторых случаях более выгодно использовать конденсаторы смесительного типа в сочетании с сухой градирней. Перечислены мероприятия для развития полноценного импортозамещения в системах отвода тепла отработавшего пара.

Ключевые слова: сухая градирня, воздушный конденсатор, паровая турбина, коэффициент теплопередачи, вентилятор, пар, вода, теплоэлектростанция.

DOI: 10.1134/S0040363616030061

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО НПО ЦКТИ ДЛЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ ТЭС И АЭС

© 2016 г. И. А. Ковалев, В. Г. Раковский, Н. Ю. Исаков, А. В. Сандовский

*Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6
e-mail: turbina@ckti.ru*

Приведены результаты работ по развитию и совершенствованию методик, алгоритмов и программно-аппаратных средств систем непрерывной эксплуатационной диагностики состояния вращающихся узлов и деталей турбинного оборудования. В частности, для обеспечения полноценного удаленного сервиса контролируемого турбинного оборудования с использованием web-технологий была разработана web-версия программного обеспечения автоматизированной системы вибродиагностики (АСВД “ВИДАС”). Накопленный опыт по автоматизированному анализу данных, получаемых от АСВД “ВИДАС”, лег в основу нового алгоритма, служащего для раннего распознавания таких опасных дефектов, как прогиб ротора, трещина в роторе, сильная расцентровка опор. Программно-технический комплекс контроля и измерений прогиба ротора среднего давления (ПТК ИС), реализующий этот алгоритм, предупредит персонал электростанции при возникновении прогиба и укажет его значение. Это даст возможность принять своевременные меры по предотвращению дальнейшего развития дефекта. Неоднократно зафиксированные случаи полного или частичного разрушения бандажных полок рабочих лопаток последних ступеней цилиндров низкого давления паровых турбин определили необходимость разработки версии автоматизированной системы диагностики лопаток (АСДЛ “СКАЛА”) для обандаженных ступеней. Обработка, анализ, представление и архивирование данных, характеризующих механическое состояние лопаточного аппарата, производятся вновь разработанным контроллером системы диагностики. В результате выполнения работ был расширен список диагностируемых параметров, определяющих безопасность функционирования вращающихся узлов оборудования, а также решены новые задачи по контролю состояния узлов и деталей турбоагрегатов. Все алгоритмические решения и аппаратно-программные реализации, о которых идет речь в статье, отработаны на экспериментальных стендах и внедрены на некоторых электростанциях.

Ключевые слова: турбоагрегат, эксплуатационная диагностика, программно-аппаратные средства.

DOI: 10.1134/S0040363616030048

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМЫ
РЕГЕНЕРАЦИИ ТЭС И АЭС, СНИЖАЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ
ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В ТУРБИНУ И РАЗГОНА РОТОРА
ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ПАРА**

**© 2016 г. Н. Н. Трифонов, Ф. А. Святкин, Т. Г. Синцова, М. Г. Уханова, С. Б. Есин,
Е. К. Николаенкова, А. Ю. Юрченко, Е. Б. Григорьева**

*Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6*

e-mail: skb152emp@mail.ru

Одним из источников возможного поступления воды в турбину являются подогреватели системы регенерации. Проникнуть в турбину вода может при переполнении подогревателей либо с обратным потоком пара, образующимся при вскипании воды, находящейся в подогревателе, в динамических режимах работы или при обесточивании энергоблока. Обратный поток пара и воды опасен для лопаток турбины и может привести к разгону ротора. Рассмотрены известные защитные средства предотвращения переполнения поверхностных подогревателей высокого и низкого давления (ПВД и ПНД), горизонтальных и вертикальных подогревателей сетевой воды (ПСГ и ПСВ), деаэраторов и смешивающих подогревателей низкого давления (ПНС). Описаны основные способы защиты от обратного потока пара и воды из подогревателей в динамических режимах работы или при обесточивании энергоблока. Опыт эксплуатации показал, что при имеющихся защитах происходят попадание воды в турбину и разгон ротора, поэтому разработка мероприятий по снижению вероятности попадания воды в турбину является актуальной задачей. Изложены мероприятия, направленные на исключение накопления или уменьшение массы воды в подогревателях, некоторые из них разработаны специалистами НПО ЦКТИ и успешно внедряются на ТЭС и АЭС. Предложены технические решения по снижению вероятности попадания воды в турбину и разгона ротора обратным потоком пара в динамических режимах или при обесточивании энергоблока, которые прошли этап опытно-промышленной эксплуатации и могут быть широко внедрены в промышленности.

Ключевые слова: поверхностные подогреватели высокого и низкого давления, подогреватели сетевой воды, смешивающие подогреватели, разгон ротора, попадание воды в турбину, безопасность.

DOI: 10.1134/S0040363616020090

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ МИНИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПОРОВ В ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

© 2016 г. А. С. Шамароков¹, В. М. Зорин², Фам Куанг Дай²

¹ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения», 125171, Россия, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6а

²Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

e-mail: ZorinVM@mpei.ru

На современном этапе развития ядерной энергетики к атомным электростанциям, в том числе к их экономичности, предъявляются особые требования. В этих условиях повышение качества проектирования АЭС означает, в частности, необходимость обоснованного выбора значений многочисленных управляемых параметров технологической (тепловой) схемы. При этом выбранные значения должны соответствовать экономическим условиям эксплуатации АЭС, которая от момента выбора параметров бывает отдалена, как правило, на весьма продолжительный период времени. В статье представлена методика оптимизации на перспективу управляемых параметров тепловой схемы паротурбинной установки. Ее особенность — получение результатов в зависимости от комплексного параметра, объединяющего внешние экономические и режимные параметры и являющегося относительно устойчивым при изменении экономической обстановки. Приведены результаты оптимизации по этой методике минимальных температурных напоров в поверхностных подогревателях системы регенерации теплоты паротурбинной установки (ПТУ) К-1200-6.8/50. Для оптимизации выбраны коллекторно-ширмовые подогреватели высокого и низкого давления, разработанные в ОАО ВНИИАМ, которые, по мнению авторов, обладают определенными преимуществами перед подогревателями других типов. Критерием оптимальности в задаче было изменение годовых приведенных затрат по АЭС по сравнению с вариантом, принятым в качестве базового. Проанализировано влияние на решение задачи независимых переменных, не вошедших в комплексный параметр. Оптимизационная задача решалась методом покоординатного спуска. Полученные значения минимальных температурных напоров могут служить ориентиром при проектировании новых энергоблоков АЭС с тепловой схемой, аналогичной принятой в рассмотренной задаче.

Ключевые слова: атомная электростанция, паротурбинная установка, система регенерации теплоты, коллекторно-ширмовые подогреватели, минимальные температурные напоры, оптимизационная задача, критерий оптимальности, изменение годовых приведенных затрат, комплексный параметр.

DOI: 10.1134/S0040363616020089

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕЙ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО СЖИГАНИЯ С ЭСТОНСКИМИ СЛАНЦАМИ

© 2016 г. П. В. Росляков¹, М. Н. Зайченко¹, Д. А. Мельников², В. А. Верещетин², Raivo Attikas³

¹Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

²ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

³Eesti Energia AS, Estonia, 11318, Estonia, Tallinn, Lelle, 22

e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Приведены результаты исследований возможности использования непроектных углей в качестве дополнительного топлива в связи с прогнозируемым снижением теплоты сгорания сланца и ужесточением экологических нормативов по выбросам вредных веществ. Для проведения исследований была создана и верифицирована математическая модель одного из котлов ТП-101 Эстонской электростанции, отражающая его текущее состояние и работу. На основании режимной карты, опыта эксплуатации, нормативных документов и экологических требований сформулированы критерии оценки работы оборудования с позиций надежности, эффективности и экологической безопасности. По данным критериям анализировались результаты расчетных исследований рабочих параметров котла и котельной установки в целом при сжигании сланца и угля в различных сочетаниях. Расчетные исследования показали, что при минимальной нагрузке нормальная работа котла обеспечивается практически во всем диапазоне долей угля по теплу. При увеличении нагрузки котла область нормальной работы оборудования сужается. Основными ограничивающими факторами являются температура пара в пароперегревателе, температура продуктов сгорания на выходе из топки, расходы воздуха на горение и уходящих газов. В результате были определены доли бурого и каменного углей (по теплу), обеспечивающие надежную, эффективную работу оборудования. При этом для рекомендуемых долей бурого и каменного угля КПД котла выше, чем при сжигании проектного сланца. На основании оценки экологических показателей работы котла определены необходимые дополнительные меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу для обеспечения вводимых нормативов.

Ключевые слова: сланец, бурый уголь, каменный уголь, котел, котельная установка, совместное сжигание, шлакование, выбросы вредных веществ, теплота сгорания, оксиды азота, оксиды серы.

DOI: 10.1134/S0040363616030103

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО ОСВОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМА РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ¹

© 2016 г. Р. М. Нижегородцев, С. В. Ратнер

*Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 117997, Россия, Москва, Профсоюзная ул., д. 65
e-mail: lanaratner@gmail.com*

Представлены анализ динамики развития ветровой и солнечной энергетики и потенциальные ресурсные ограничения дальнейшего распространения данных технологий генерации энергии, сопряженные с интенсивным использованием редкоземельных металлов и некоторых других минеральных ресурсов. Рассмотрены технологические перспективы различных направлений решения проблемы ресурсных ограничений, в том числе наращивание объемов добычи и производства необходимых минеральных составляющих, создание заменителей дефицитных материалов и развитие вторичной переработки. Выявлены “узкие места” каждого из вышеназванных решений. Сделаны выводы о перспективах развития российских высокотехнологичных секторов экономики в контексте наиболее вероятных решений проблемы ресурсных ограничений ветровой и солнечной энергетики. К наиболее перспективным отнесены увеличение добычи и производства редкоземельных и некоторых других материалов, стимулирование собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию постоянных магнитов новых видов и новых технологий ветрогенерации, снижению ресурсоемкости и развитию технологий вторичной переработки компонентов энергетического оборудования. Инновации в данных направлениях будут востребованы на европейском, китайском и северо-американских рынках в ближайшие десятилетия в связи с окончанием жизненного цикла (около 30 лет) ветровых и солнечных проектов, запущенных на рубеже XX–XXI вв. (начало экспоненциального роста объемов инсталляций). Качественные характеристики динамики развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики могут быть использованы частными инвесторами и соответствующими региональными и федеральными государственными структурами в целях определения наиболее перспективных направлений инвестирования в энергетические проекты и выбора наиболее экономически оправданных способов развития энергетического машиностроения и смежных с ним производств.

Ключевые слова: солнечная энергетика, ветровая энергетика, ресурсные ограничения, промышленные рынки, прогнозирование.

DOI: 10.1134/S0040363616030085

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛЕДА И УРОВНЯ ЕГО ПУЛЬСАЦИЙ ЗА РОТОРАМИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ¹

© 2016 г. И. В. Наумов², Р. Ф. Миккельсен³, В. Л. Окулов²

¹Институт теплофизики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

²Ветроэнергетический факультет Датского технического университета,

ДК-2800, Дания, г. Лунгби, аллея Нилс Коппелс, д. 403

e-mail: naumov@itp.nsc.ru

Целью данной работы является создание экспериментальной модели следа за ротором ветрогенератора для оценки дальности его распространения и влияния на средние и пульсационные характеристики набегающего потока с возможностью последующего применения этих данных в моделях расчета ветровых и климатических изменений в регионах, а также определения оптимальной работы ветрогенераторов. Для экспериментального моделирования была взята лабораторная модель ветрогенератора с горизонтальной осью, работающего как ветровая турбина в оптимальном режиме. Было проведено исследование кинематических характеристик потока и изменения структуры следа на протяжении более 40 диаметров ротора вниз по течению при незначительном уровне турбулентных пульсаций (менее 2%) набегающего потока. В экспериментальных исследованиях намеренно было исключено значительное воздействие внешних интенсивных пульсаций, характерное для натуральных атмосферных условий, в целях установления степени самозатухания возмущений, генерированных собственно ветрогенератором. Полученные экспериментальные данные по развитию следа за моделью ветрогенератора позволили установить его влияние на замедление скорости набегающего ветрового потока и определить расстояние, на котором его влияние на поток исчезает, а значения замедления скорости становятся сопоставимыми с уровнем пульсаций набегающего потока. Данная экспериментальная модель с одинаковой степенью затухания скорости и ее пульсаций может быть использована для уточнения теоретической аппроксимации дальнего следа. Показано, что восстановление скорости набегающего потока происходит быстрее, чем было определено ранее в моделях расчета воздействия ветроэлектростанций на региональные климатические изменения. Таким образом, существующие ветровые потери, рассчитанные по модели следа за ветрогенератором, уточненной в данном исследовании, могут быть еще менее значительными.

Ключевые слова: ветроэнергетика, след за ротором ветротурбины, дефицит скорости, лазерная доплеровская анемометрия (LDA).

DOI: 10.1134/S0040363616030073

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТЕЙ С ЧИСЛАМИ $Pr > 1$. ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ¹

© 2016 г. И. А. Беляев², О. Д. Захарова³, Т. Е. Краснощёкова³, В. Г. Свиридов³, Л. А. Сукомел³

²Объединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2

³Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

e-mail: kon09.tiger@yandex.ru

На экспериментальном стенде при течении воды в круглой обогреваемой трубе проведены комплексные измерения коэффициентов теплоотдачи, профилей осредненной температуры и статистических характеристик температурных пульсаций. Исследования проводились применительно к задаче физического моделирования теплообмена расплавленных солей — перспективных теплоносителей ядерной и термоядерной энергетики. Использование оригинальных зондов с микротермопарами позволило провести измерения во многих сечениях по всей длине обогреваемой трубы, а в каждом сечении — с малым шагом в направлении от оси до момента касания термопарой стенки. Выполнены подробные измерения температуры по толщине вязкого подслоя, что особенно важно для жидкостей с числами Прандтля $Pr > 1$, к которым относятся вода и расплавы солей. Исследованы закономерности процессов стабилизации локальных коэффициентов теплоотдачи, полей осредненной температуры и интенсивности температурных пульсаций. Представленные данные предназначены для оптимизации и верификации кодов численного моделирования теплообмена жидкостей с большими числами Прандтля.

Ключевые слова: турбулентное течение, теплообмен, расплавы солей, модельная жидкость, экспериментальное исследование, начальный термический участок, температурное поле, профили осредненной температуры, статистические характеристики температурных пульсаций.

DOI: 10.1134/S0040363616030012

ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ¹

© 2016 г. З. И. Шалагинова

*Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН,
664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130
e-mail: shalaginova@isem.sei.irk.ru*

Приводятся математическая модель и методика расчета теплогидравлических режимов тепловых пунктов, основанная на теории гидравлических цепей, развиваемой в ИСЭМ СО РАН. Разработана избыточная схема теплового пункта, в которой заложены все возможные схемы присоединения теплотехнического оборудования и места возможной установки регулирующей арматуры, что позволяет моделировать режимы работы как центральных (ЦТП), так и индивидуальных (ИТП) тепловых пунктов. Компоновка нужной схемы осуществляется автоматически путем исключения лишних связей. Рассматриваются следующие схемы присоединения систем отопления (СО): зависимая (непосредственная и через элеватор смешения) и независимая (через подогреватель). Схемы присоединения нагрузки горячего водоснабжения (ГВС): открытая (непосредственный водоразбор из трубопроводов тепловой сети) и закрытая с подключением подогревателей ГВС по одноступенчатой (последовательной и параллельной) и двухступенчатой (последовательной и смешанной) схемам. Присоединение систем вентиляции (СВ): по зависимой и независимой схемам через общий теплообменник с нагрузкой СО. В ТП возможна установка регуляторов температуры воды на горячее водоснабжение и вентиляцию и регуляторов расхода на систему отопления, а также на ввод в целом. Согласно принятой декомпозиции модель теплового пункта является составной частью общей теплогидравлической модели теплоснабжающей системы, имеющей промежуточные ступени управления (ЦТП и ИТП), что позволяет рассматривать режимы работы тепловых сетей разного уровня, связанных между собой через ЦТП, а также присоединенных через ИТП потребителей, с различными схемами присоединения местных систем теплоснабжения: отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Модель реализована в информационно-вычислительном комплексе «АНГАРА». Рассмотрен пример многоуровневого расчета теплогидравлических режимов магистральных тепловых сетей и присоединенных к ним через центральный тепловой пункт распределительных сетей г. Петропавловск-Камчатский.

Ключевые слова: теплоснабжающие системы, тепловые сети, многоуровневое моделирование, тепловые пункты, теплогидравлический режим, математическое моделирование, методика расчета, программное обеспечение.

DOI: 10.1134/S0040363616020077